

Managementplan - SCI 007E "Mothäuser Heide"

Karte Z5: Nassstandorte und Entwässerungssystem

- Grenze des SCI
- Entwässerungssystem (Gräben)
- Moorstandorte und mineralische Nassstandorte**
- Torf 0,40 - 0,80 m
- Torf > 0,80 m
- Torfstich (Torfaufgabe stark wechselnd)
- mineralische Nassstandorte

Datenbasis und Anmerkungen:

SCHMIDT et al. (1993), GEHLERT (2005), WENDEL (1992, 2006), DOP der LVK (2006)


Maßstab 1 : 10 000

Höhenbezug m HN

Stand 15.11.2006

Bearbeiter D. Wendel

Projektleitung T. Schindler

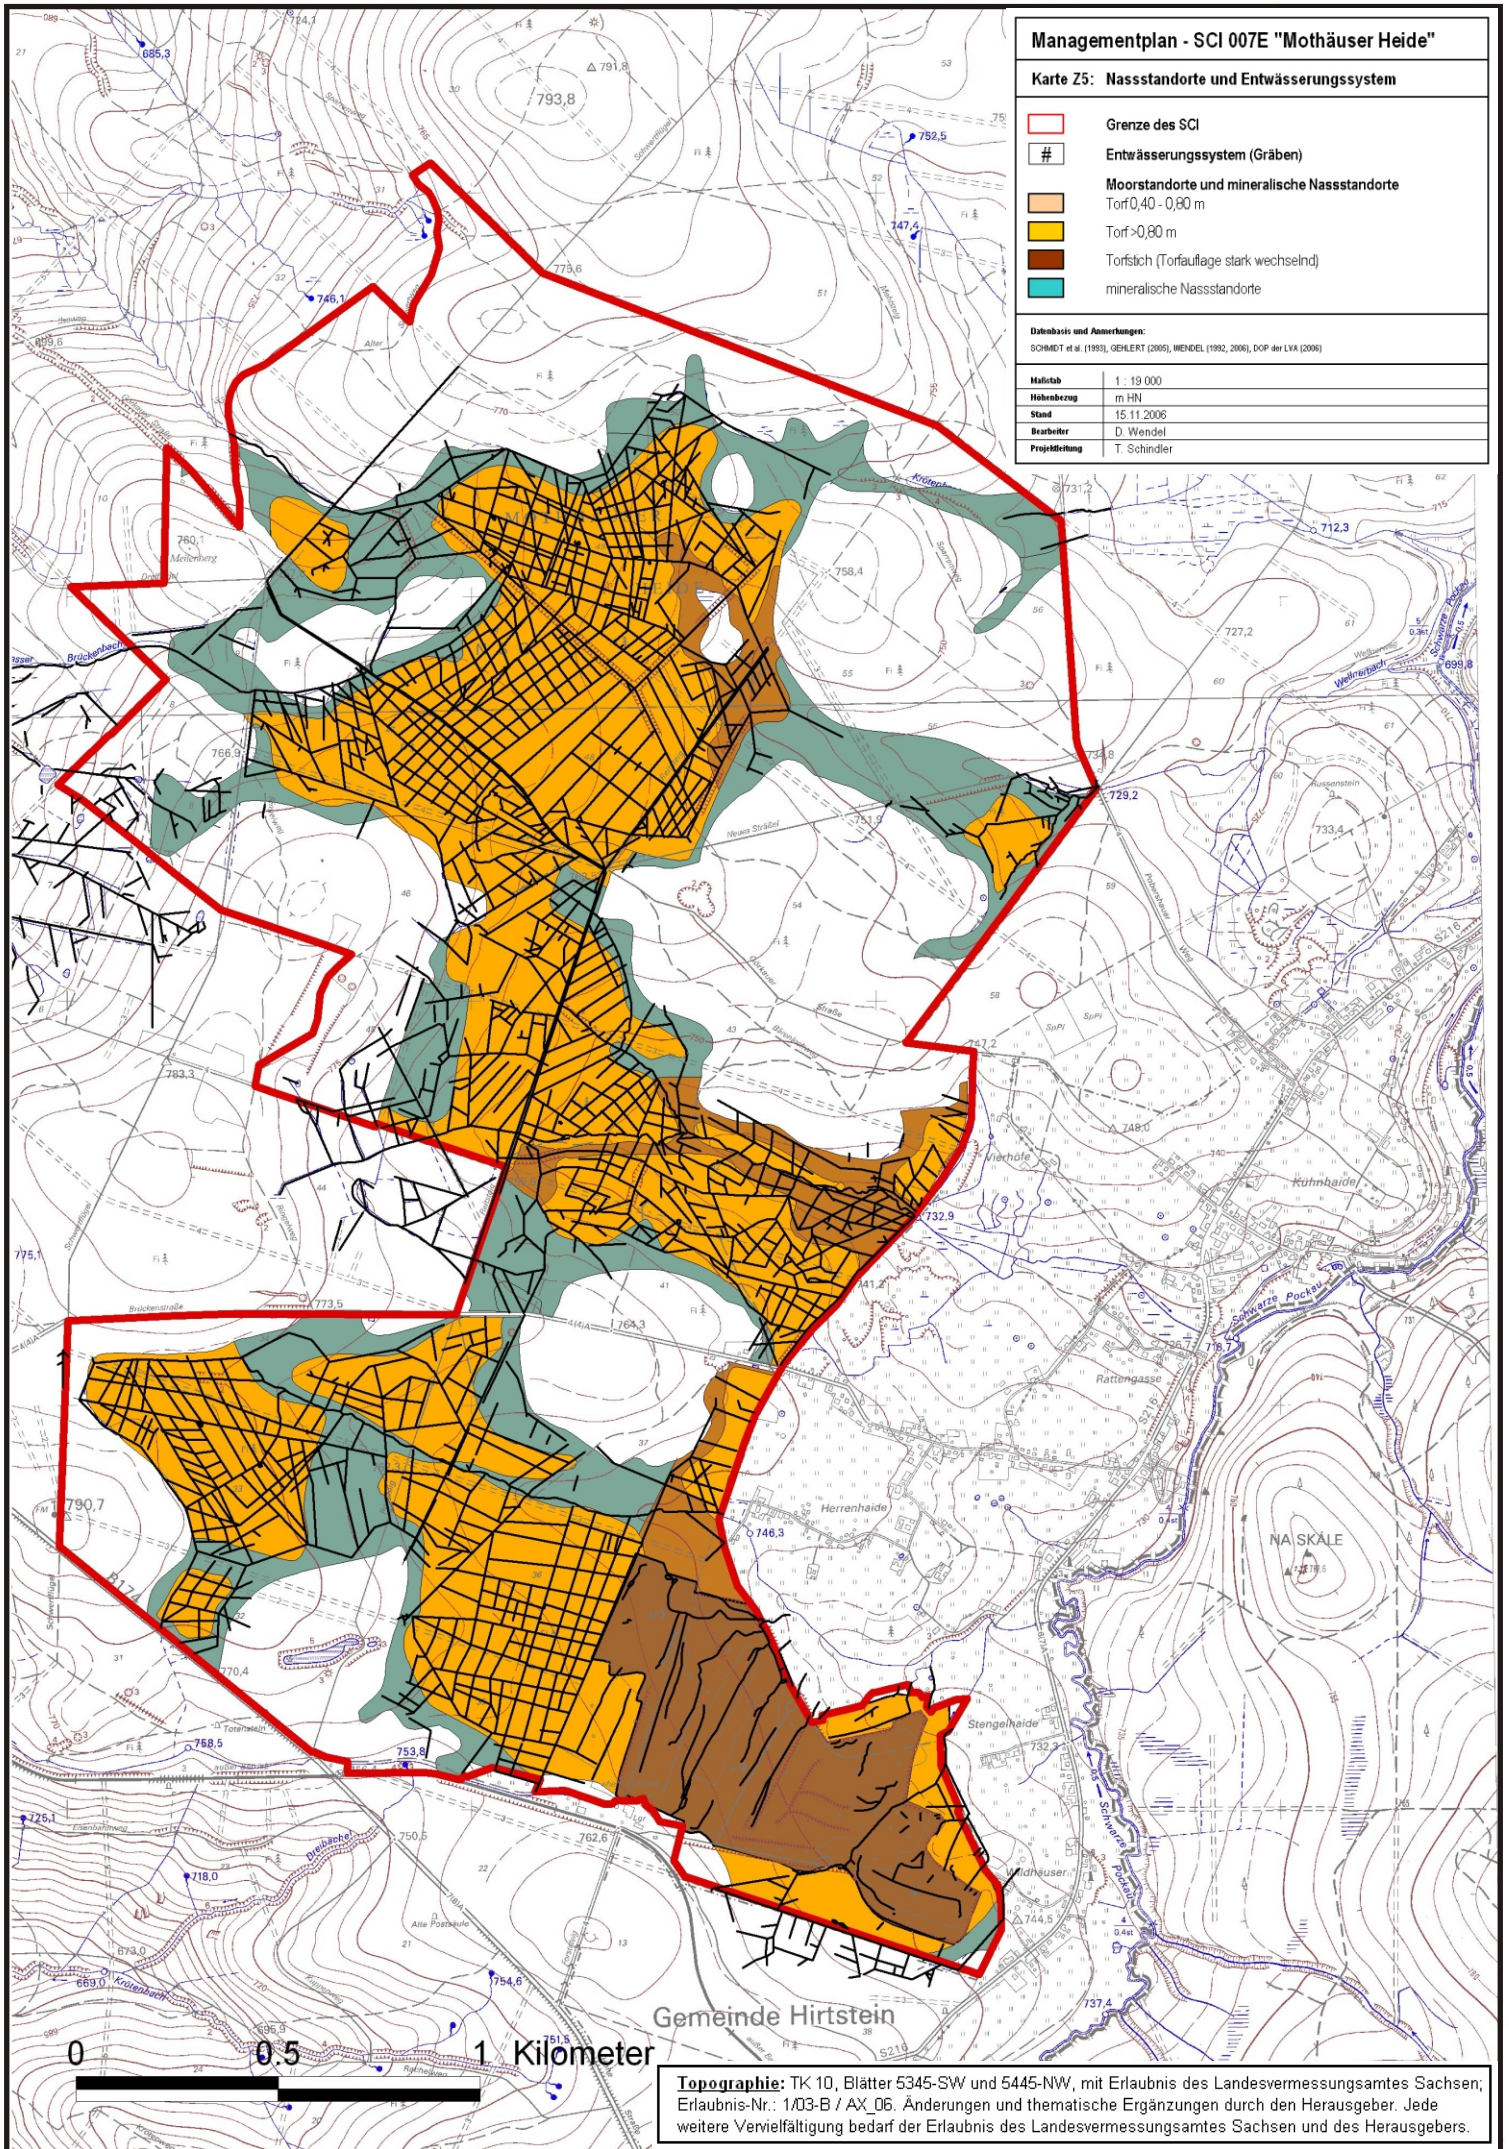

Topographie: TK 10, Blätter 5345-SW und 5445-NW, mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen, Erlaubnis-Nr.: 1/03-B / AX 06. Änderungen und thematische Ergänzungen durch den Herausgeber. Jede weitere Vervielfältigung bedarf der Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen und des Herausgebers.